

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodářství energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** Větrná 1467 / 72 a


**PSČ, místo:** 37005 České Budějovice

**Typ budovy:** Bytový dům

**Plocha obálky budovy:** 3264,3 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru AV:** 0,26 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztázná plocha:** 4314,5 m<sup>2</sup>

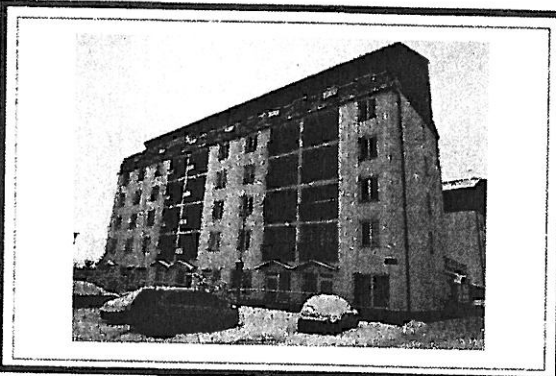


## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

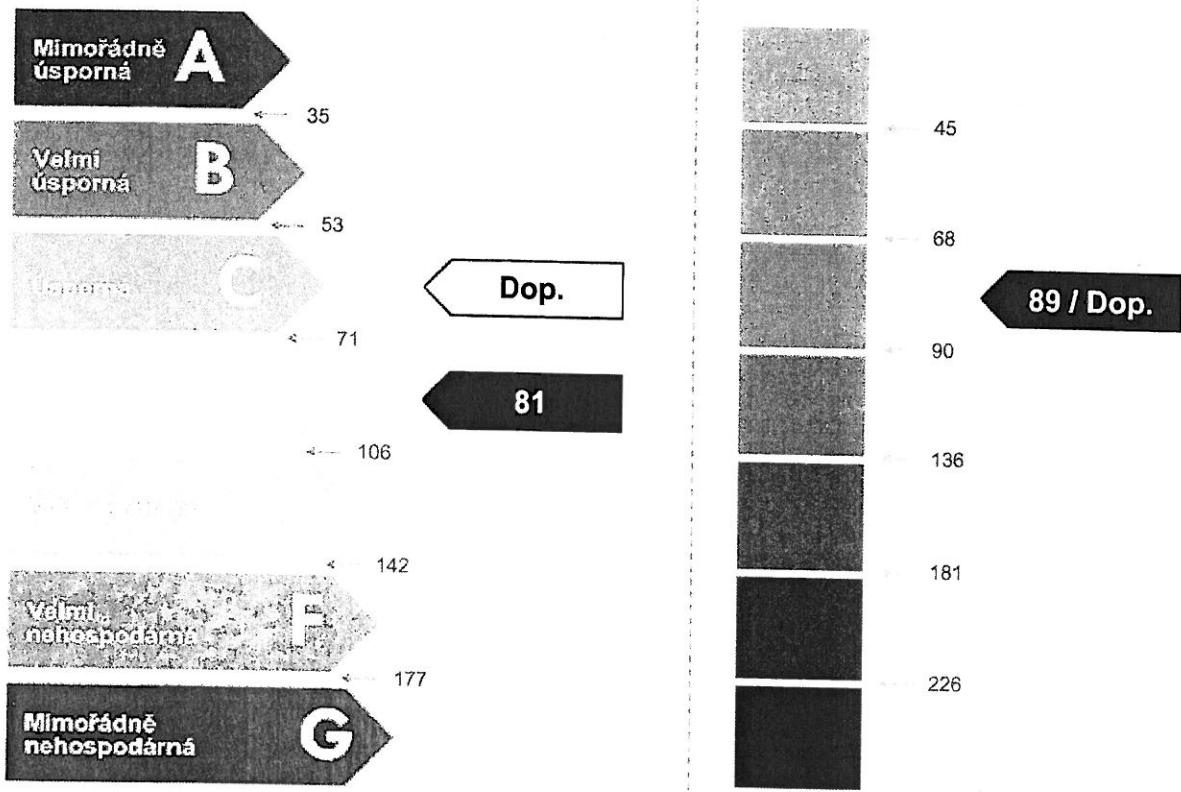

**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**348,844**

**384,267**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

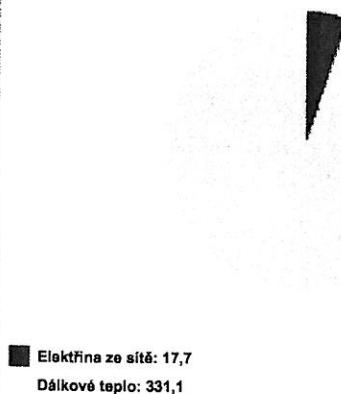

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Díleč dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>A</b>							
<b>B</b>							<b>4 / Dop.</b>
<b>C</b>		<b>55 / Dop.</b>				<b>22 / Dop.</b>	
<b>D</b>	<b>0,67 / Dop.</b>						
<b>E</b>							
<b>F</b>							
<b>G</b>							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>235,76</b>				<b>95,46</b>	<b>17,62</b>

**Zpracovatel:** Energy Consulting Service, s.r.o. Ing. Martin Škopek Ph.D.  
**Kontakt:** Žižkova tř. 309/12  
 370 01 České Budějovice

**Osvědčení č.:** osvědčení č. 0625  
**Vyhotoveno dne:** 20. 8. 2013  
**Podpis:**